


Bijlage 24. Verloop koolstofmonoxide- concentratie begane grond, tweede verdieping en derde verdieping


Bijlage 24. Verloop koolstofmonoxideconcentratie begane grond, tweede verdieping en derde verdieping

Het verloop van de koolstofmonoxideconcentratie op de begane grond, de tweede verdieping en de derde verdieping in de eerste 20 minuten van de test (vluchtfase) is hieronder weergegeven. Het verloop is alleen weergegeven voor de testen en sensoren waarbij er koolstofmonoxide is gemeten op deze verdiepingen in de vluchtfase.


Achtereenvolgens zijn de CO-concentraties voor de begane grond (figuur 1), de tweede verdieping (figuur 2) en de derde verdieping (figuur 3) weergegeven.

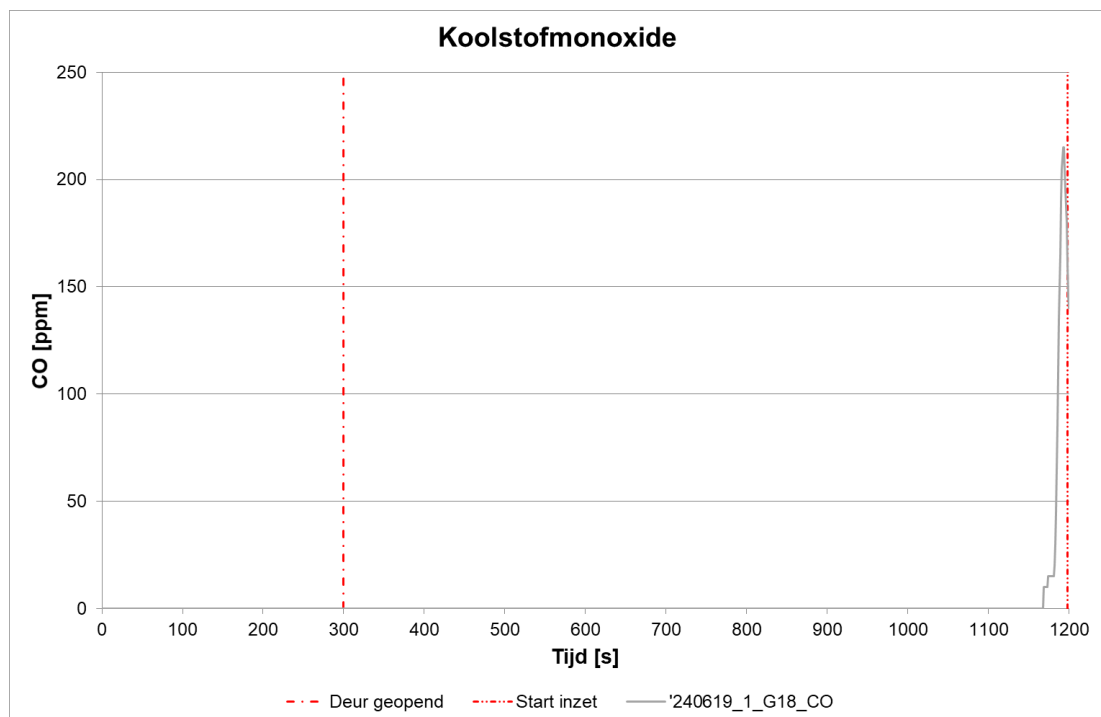

Figuur 1 Koolstofmonoxide concentratie begane grond

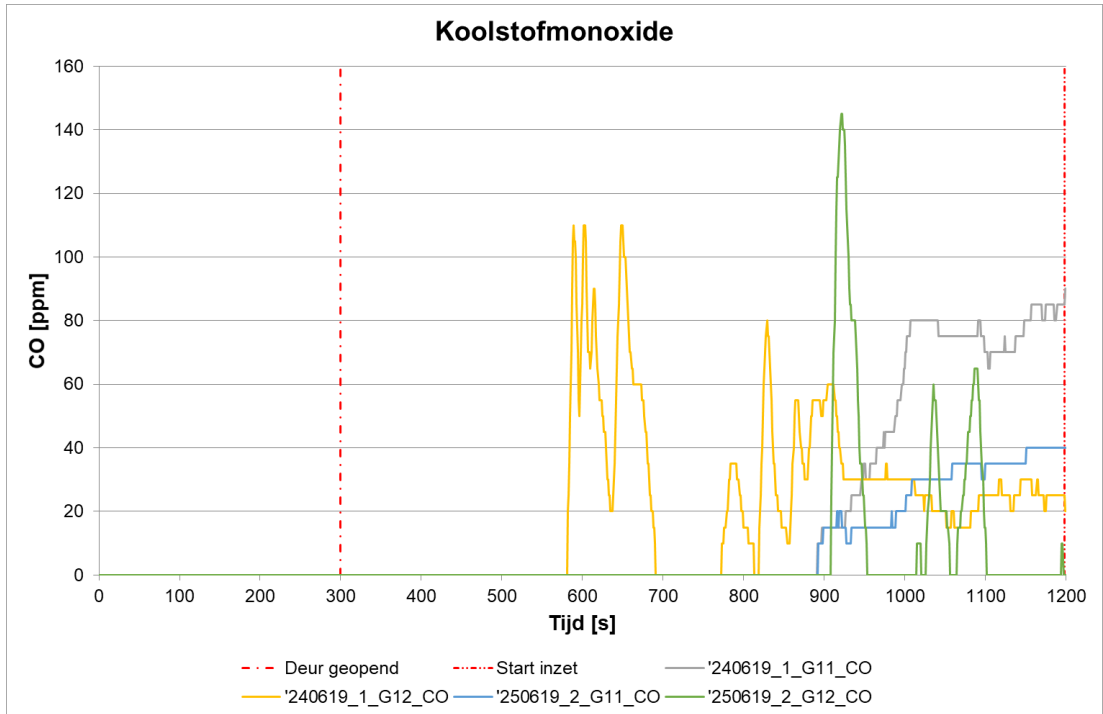

Figuur 2 Koolstofmonoxide concentratie tweede verdieping

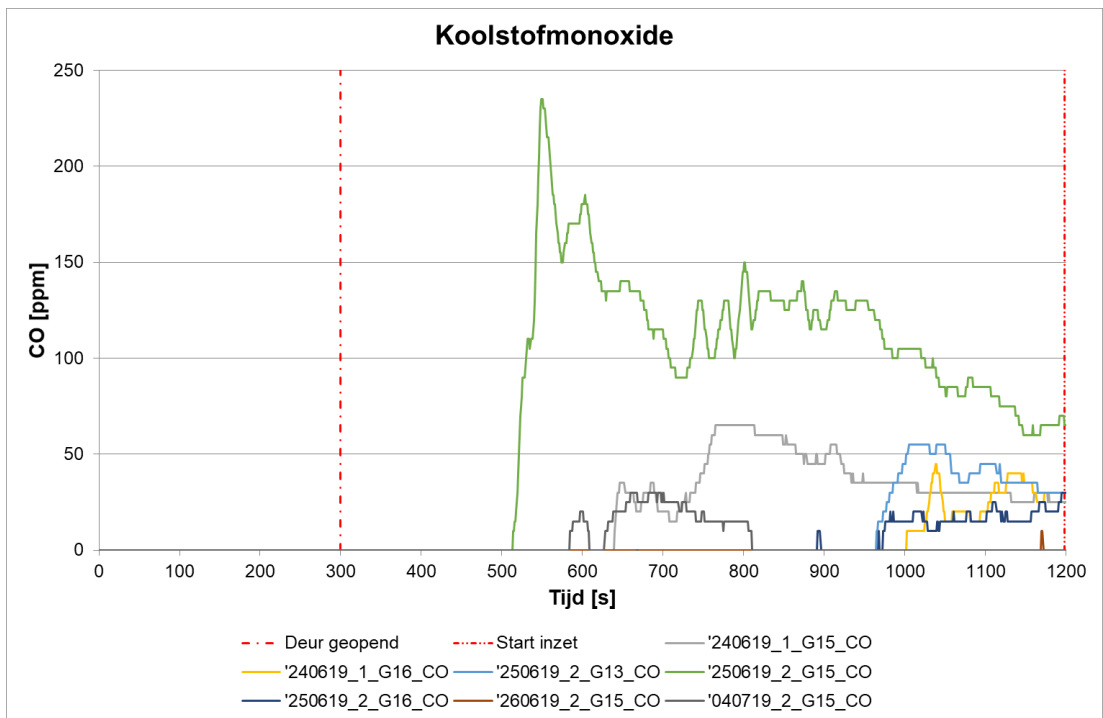

Figuur 3 Koolstofmonoxide concentratie derde verdieping