

Brand VIROL SCHEEMDA

3-13 mei 2016


IFV 16 maart 2017


- Gecontroleerd uitbranden
- Rook en warmte afvoer
- Inzet schuim
- Inzet particuliere brandbestrijders





Locatie

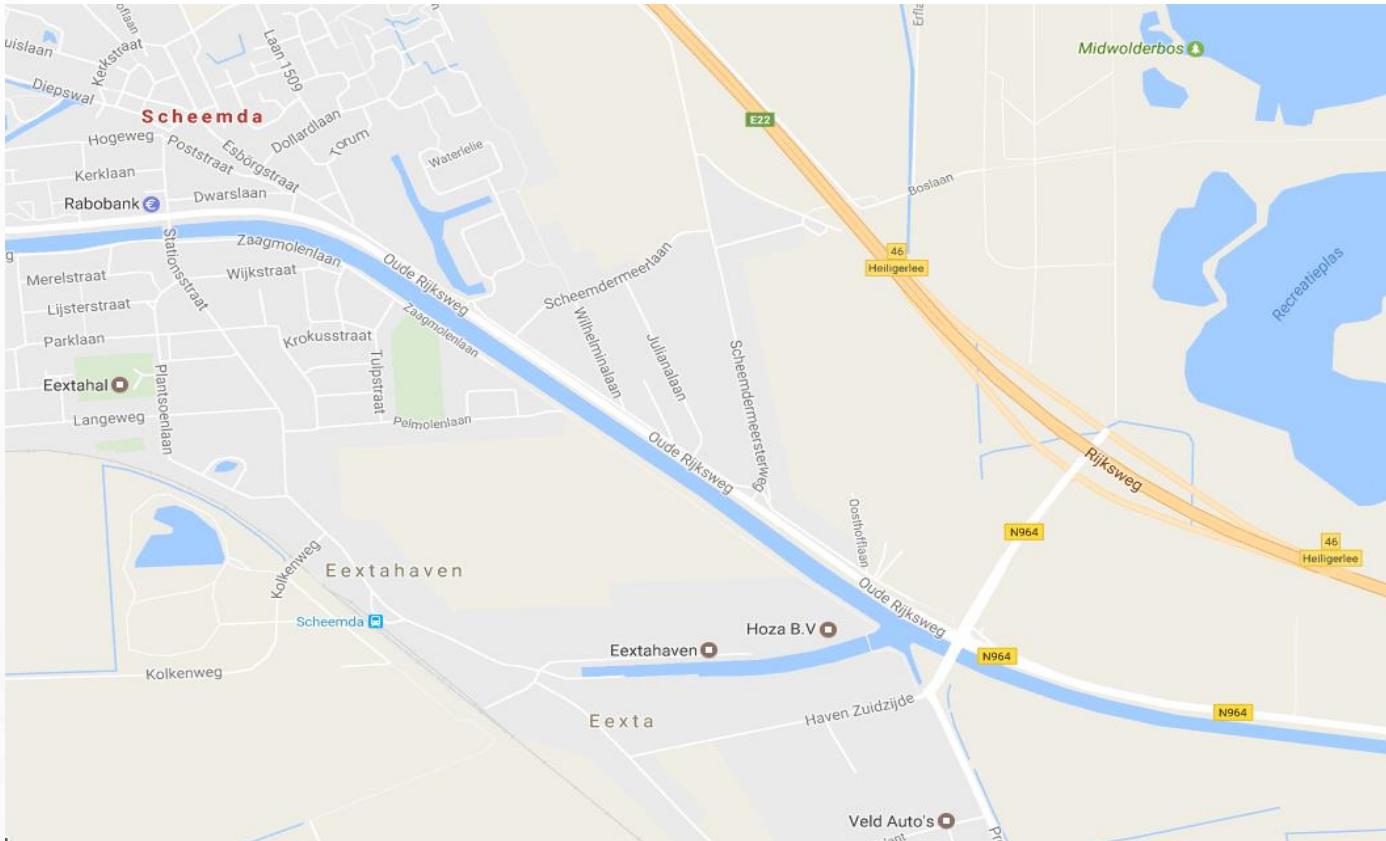

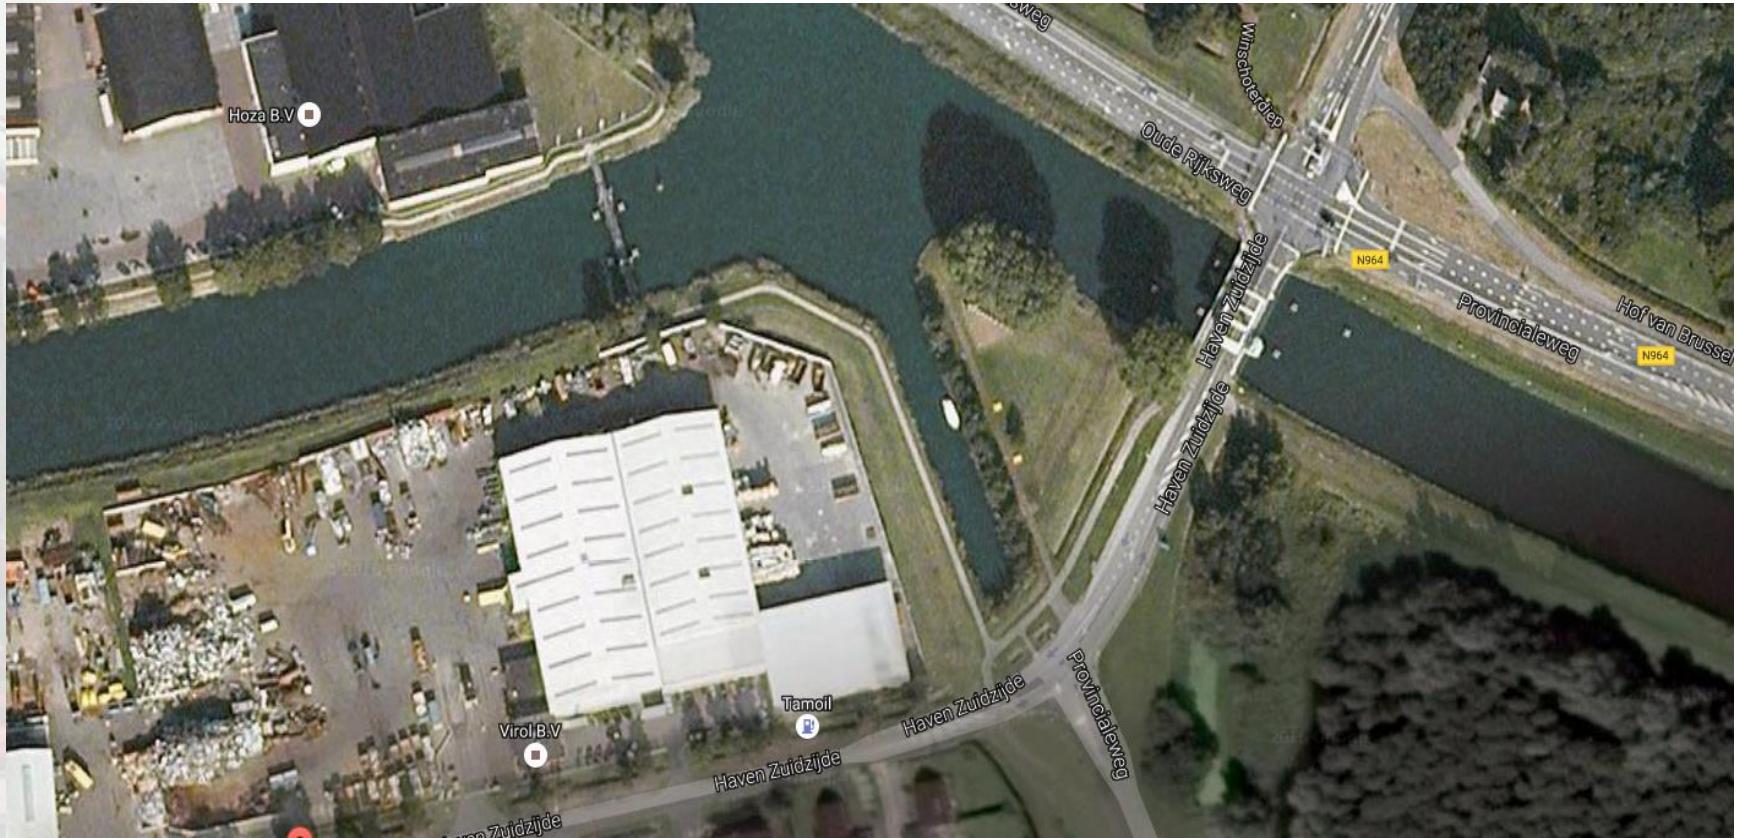

Eerste inzetplan

- Defensief buiten



Tijdsverloop

- 18.58 Melding
- 19.06 Ter plaatse
- 19.07 Opschaling GB
- 19.13 NL alert, rookontwikkeling, GRIP 1
- 19.18 NB gebouw is verloren, alleen kantoor en trafo mogelijk te redden
- 20.00 Brand Meester
- 23.30 Afschaling

Uiteindelijk inzetplan

- Behouden van het kantoor (ICT en cash)
- Nat houden wat niet brandt
- Zo heet mogelijk laten branden wat al brandt
- Dilemma: hoe lang gaat dit duren ?





Rook en warmte afvoer

- Door bezwijken polyester lichtstraten
- Openen overheaddeur geeft zicht op de brand





Inzet schuim nablussen

- Doordringend vermogen van water is beperkt
- Experiment:
 - Water
 - Schuim
 - Afwasmiddel

Inzet particuliere brandbestrijders

- Effectieve en doelmatige brandbestrijding: niets doen
- Belang verzekeraar
- Beperken inzet vrijwilligers
- Ingezet van 9 t/m 13 mei