



Deelsessie:

*Een brand in een zorgcentrum,
vanuit verschillende invalshoeken besproken.*

Wilko Clarijs
Rinus Corbijn
Frans Nieuwenhuize

Stichting Zorggroep Ter Weel/crisiscoördinator
Brandweer/Brandonderzoek
GHOR OvD-G



*Je traint en oefent voor datgene
wat je nooit hoopt te overkomen
en danineens.....toch*

Zorgcentrum Ter Weel Krabbendijke



Verzorgingshuis Nieulande
Verpleeghuis
(somatiek en psychogeriatric)

Aantal bewoners:

Nieulande: 84

Verpleeghuis: 33

Zorgcentrum Ter Weel Krabbendijke


Drie bouwlagen

1^e bouwlaag: 20 bewoners

2^e bouwlaag: 43 bewoners

3^e bouwlaag: 21 bewoners

Getroffen vleugel: 9 bewoners

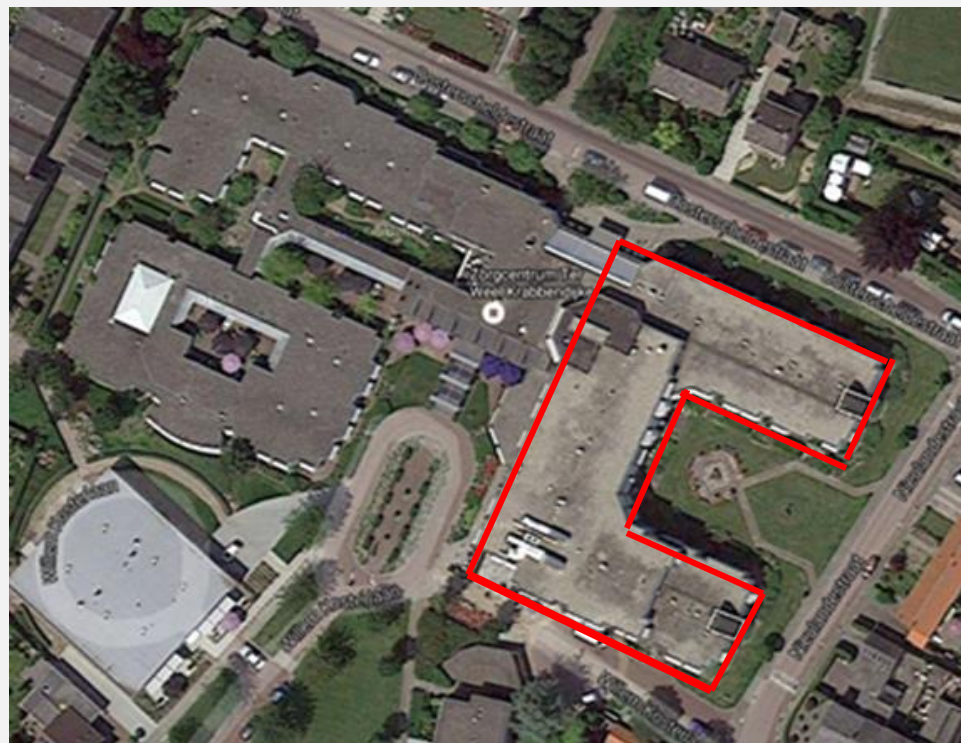



Dagelijkse situatie

- Veel familie in de nabije omgeving, betrokkenheid, bezoek aanwezig in woonzorgcentrum.
- Normale situatie verzorgend personeel aanwezig. Ook opgeleide BHV-ers onder personeel. Teamleider of avond/nachtweekendhoofd aanwezig.
- Bewonersbeeld: hoge leeftijd, bedlegerig, rolstoelafhankelijk, dementie, ook terminale bewoners in huis.




Veiligheidsvoorzieningen

- Brandmeldinstallatie met doormelding,
 - *overdag vertraging 3 minuten*
- Deuren compartimenten voorzien van kleefmagneten,
- Deuren nooduitgangen voorzien elektrische ontgrendeling,
- Brandslanghaspels,
- Noodverlichting,
- Vluchtwegaanduiding.



- Beschikbare middelen

1. portofoons



2. BHV en ploegleidersshesjes



3. Sprayblusser



4. Taakkaarten



5. Megafoon



6. Nood & Ontruimingsplan





16.26 uur zondag 28 augustus 2016

Brand op de 3^e bouwlaag

kamer 280



Kamer 280





De essentie van de eerste 10 minuten

- Het brandalarm gaat af!
- Wat is het directe gevolg daarvan?
- Wat betekende dit voor het personeel?
- Wie pakte welke rol?
- Hoe snel kwam de 1^e melding tot stand met de meldkamer Brandweer?




Alarmering Brandweer

Inzet eenheden							
Kazerne	Soort	Naam	Alarm.	Uitgerukt	Ter pl.	Ingerukt	Terug
KRABBENDIJK	TS	4745	16:27:29	16:31:22	± 16:33:00	19:41:42	20:37:57
GOES	AL	4750	16:28:41	16:32:02	16:46:17	20:07:23	20:38:44
GOES	DA-OD	4795	16:28:52	16:32:32	16:43:54	22:31:29	22:52:43
KRUININGEN	TS	4747	16:30:14	16:34:03	16:39:17	19:36:50	20:03:11

Kladblok	
Tijdstip	Inhoud
16:26:57	vertraging 3 min
16:27:58	CP: 2de 4de unit kamer 280, Brand
16:28:06	Betreft een lege kamer.
16:28:12	Ontruiming gestart.
16:30:23	4795: Middelbrand
16:31:45	4745: UB

Bewonersbeeld bekend bij BHV

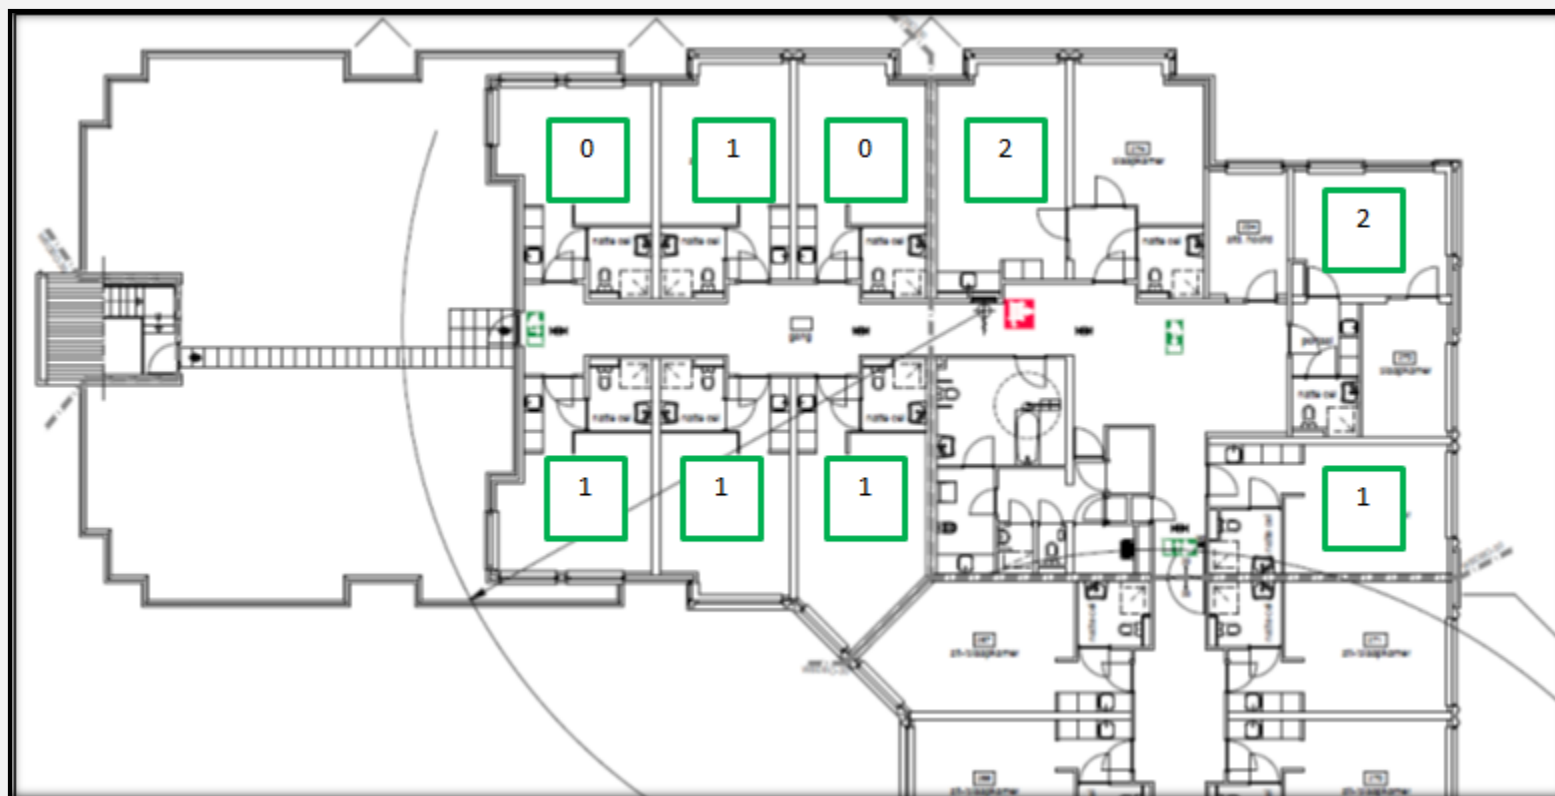



Intussen, net na de 1^e melding

- Wat gebeurt er in Ter Weel?
- Bewoners, hoe komen zij beneden?
- Wie kiest een opvanglocatie?
- Hoe groot is de aanloop vanuit het dorp?
- Waar kun je niet bij?
- Hoe vangt de BHV de Brandweer op?



vervolg, net na de 1^e melding

- Alle hulpverleningsdiensten worden gealarmeerd vanaf 16.31 uur
(BZ en PSH nog niet)
- 16.37 uur GRIP 1, BZ ook gealarmeerd.
- 17.02 uur GRIP 2, ROT gealarmeerd incl PSH





Melding en opschaling medisch

- Primair eenvoudige melding, kleine brand zonder gewonden. OvD-G wordt gealarmeerd. RR gaat ter plaatse.
- Wel ter plaatse gaan van OvD-G ivm afspraak zorginstelling/keteninstelling.
- Snel GRIP 1, betekent 2^e collega OvD-G gaat ook.
- Tijdens het rijden melding van RR, 2 reanimaties op dak en uit voordeur komen mensen met inhalatietrauma's.



Wat betekent dit medisch?

- Direct opschaling GGB code 10,
- Extra traumaheli's,
- Beide OvD-G-en met prio 1 rit vervolgen,
- Direct GRIP 2 afgegeven,
- 1^e ambulance wordt TV CC, taakverantwoordelijke Command & Control
- 1 x OvD-G veld en 1 x COPI rolverdeling maken.

Ter plaatse Ter Weel Krabbendijke





Primaire rol overige partners

- Rol OvD Bevolkingszorg
- Biedt assistentie aan bij transport en opvanglocaties bewoners indien nodig. Houdt vinger aan de pols.
- Rol PSH
- Inschatting maken van benodigde psychosociale bijstand. Treed in contact met huis-psychologe.



Continuïteit van zorg

- Wat was er geregeld op voorhand?
- Lag er een plan klaar? Gebruikt?
- Wat is er allemaal te regelen? Wat komt er op je af?
- Van wie krijg je hulp als instelling?




Onderzoek op maandag

Samen met:

- FO politie,
- Verzekering.

Onderzoeksvragen:

- Werking brandveiligheidsinstallatie,
- Oorzaak rookverspreiding ,
- Optreden brandweer.

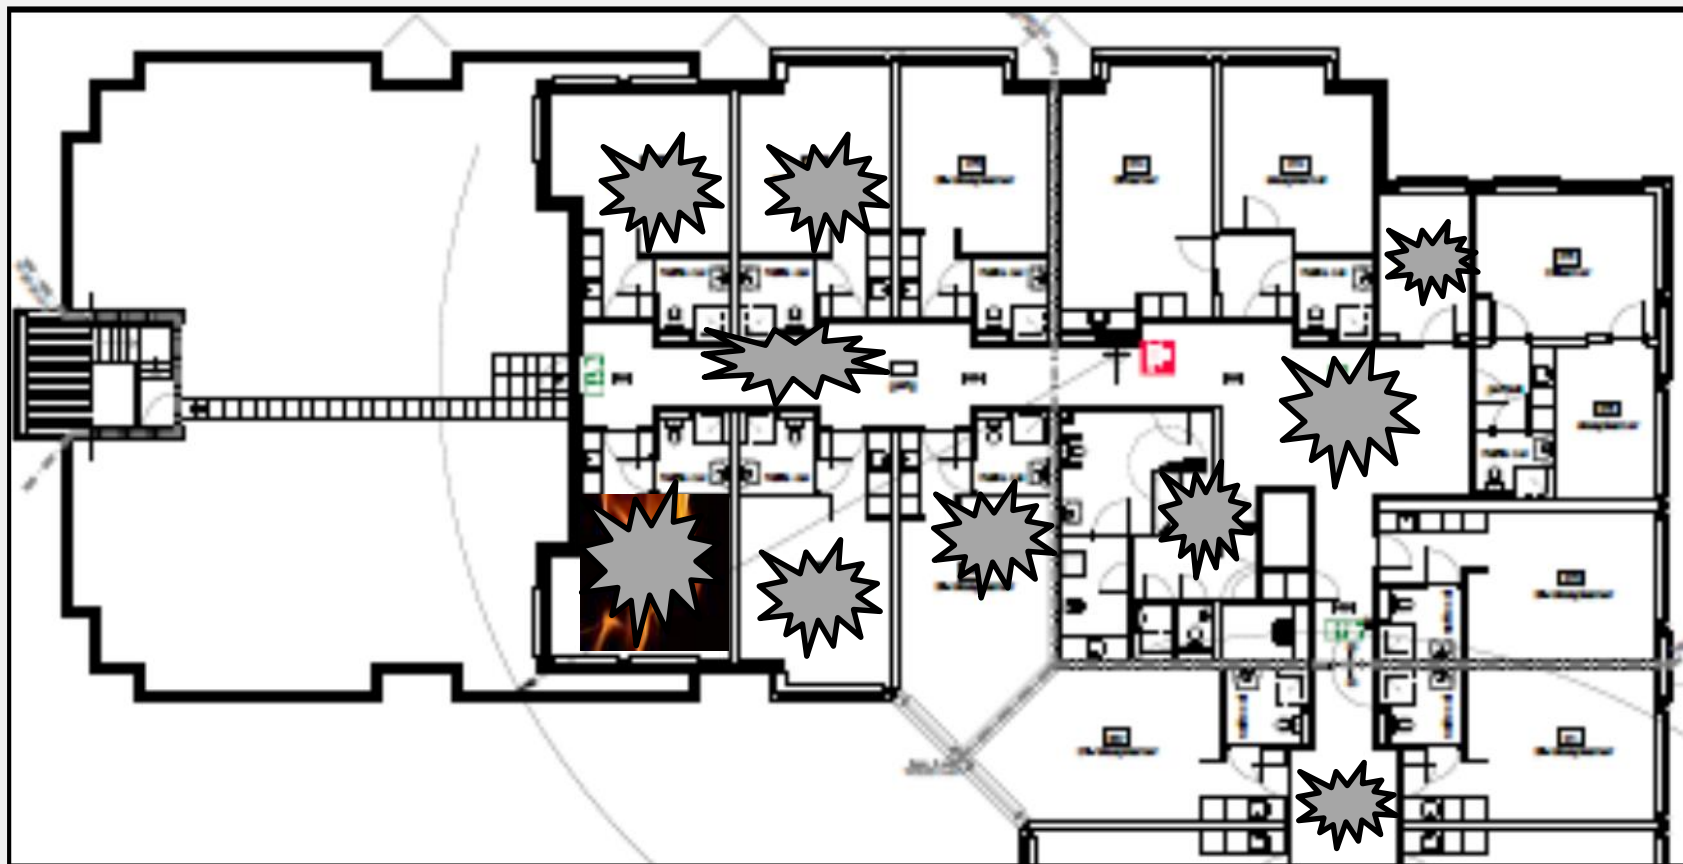

Kamer 280 0
Gang + 0:56
Kamer 279 + 2:23

Zusterpost + 3:02
Gang/WC + 3:16
Kamer 277 + 4:00
geen alarm

Kamer 276 + 4:01
Gang achter rookscheiding + 4:55
Kamer 278 + 5:08

Werkelijke bewonersbeeld



Mede oorzaak snelle rookverspreiding



Gang getroffen vleugel



Brandonderzoek



Brandonderzoek



Brandonderzoek





Conclusie onderzoek

- Door de heftige brand is de precieze brandoorzaak niet meer te achterhalen. Daarbij zijn zowel de ventilator als de twee tafelcontactdozen niet uit te sluiten.
- Een andere oorzaak dan een technische oorzaak is uitgesloten.

Optreden brandweer




Deur wel of niet sluiten?



Het werkt!



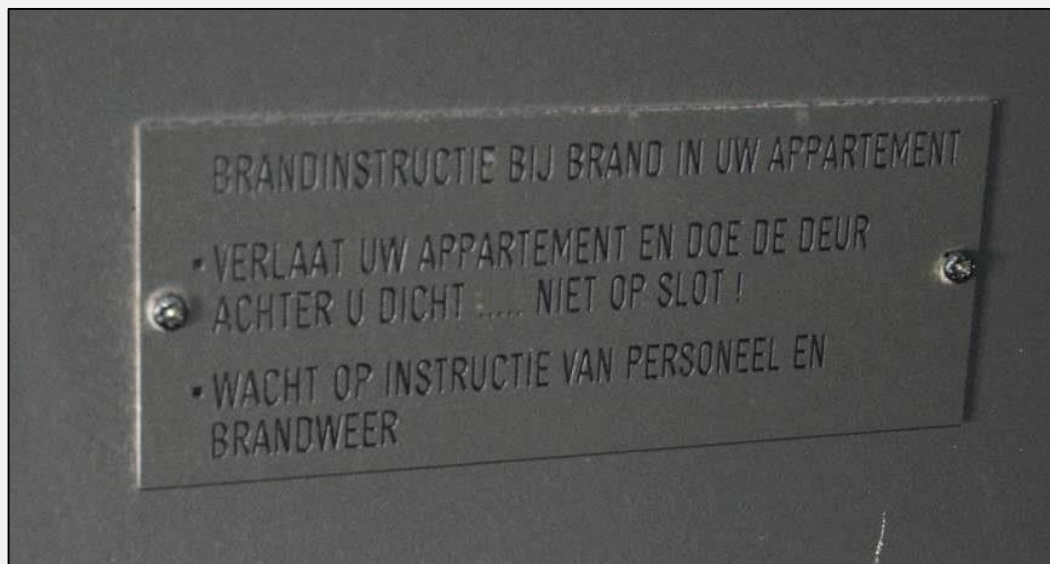



Nazorg

- Ter Weel
- Politie/F.O.
- Salvage/Verzekering
- GHOR
- Brandweer
- Evaluatie alle opgeroepen diensten

Is er nog een brandende (slot)vraag?





DANK VOOR JULLIE AANDACHT